



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19080



检测报告

TEST REPORT

产品名称： 宠语翻译器

产品型号： PETTI-002 (Silver, Pink, brown)

委托单位： 杭州皮皮窝科技有限公司

检测类别： 委托检验

报告编号： GVTZ260425001

深圳市国威检测技术有限公司
Shenzhen GVT Testing Technology Co., Ltd.



检测 报 告			
产品名称:	宠语翻译器	委托单位:	杭州皮皮窝科技有限公司
产品型号:	PETTI-002 (Silver, Pink, brown)	地 址:	浙江省杭州市余杭区余杭街道云联路2-150号A5号楼503B室
商 标:	/	制造厂商:	浙江恒科实业有限公司
样品来源:	送样	地 址:	浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道 1555 号
样品数量:	3 件	生 产 厂:	/
检测日期:	2026.04.25 至 2026.04.28	地 址:	/
样品说明:	样品规格: 5V---0.1A		
	样品状态: 检测样品外观、状态都正常, 适宜检验.		
	样品编号: 260425001-001、260425001-002、260425001-003		
检测地点:	广东省深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区综合楼 4 栋一单元 504		
检验依据:	GB 4943.1-2022 《音视频 信息技术设备和通信技术设备 第 1 部分 安全要求》		
判断依据:	同检测依据		
检测项目:	通用要求、安全防护的强度、抗电强度试验、设备标志、说明和指示性安全防护、机械强度试验		
检测结论:	本次送检所检项目检测结果符合上述检测依据/判定依据相关规定。 详见本报告检测结果和分项判定。  (检测报告专用章) 签发日期: 2026.05.08		
测试判定用语: 所测项目符合标准要求:P 所测试项目不符合标准要求:F 该项目不适用于被测样品:N/A			
备注:			

编制: 温永城

审核: 朱德强

批准: 陈睿华

样 品 描 述 及 说 明

- 设备类别:

☐ I类

☐ II类

☒ III类
- 设备移动性:

☐ 可移动式

☐ 驻立式

☒ 可携带式

☐ 永久性连接式

☐ 直接插入式

☐ 嵌装式

☐ 壁挂式

☐ 手持式
- 与电源的连接:

☐ 可插式设备

☐ A型

☐ B型

☐ 永久性连接式

☐ 可拆卸电源软

☐ 不可拆卸电源

☒ 不直接连接到

线

软线

电网电源
- 工作方式:

☐ 连续工作

☒ 短时工作

☐ 间歇工作

其他描述:

产品系列型号描述: /

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
4	通用要求		P
4.1	基本要求		P
4.1.1	各项要求的应用及各种材料、元器件和组件的验收		N/A
4.1.2	元器件的使用		N/A
4.1.3	设备的设计和结构	能提供安全防护,能减小可能的伤害,可以减小着火情况下的财产损失	P
4.1.4	设备的安装		N/A
	室外使用规定的环境温度(°C)		N/A
4.1.5	未明确覆盖的结构和元器件		N/A
4.1.8	液体和充液的元器件(LFC)		N/A
4.1.15	标记和说明	(见附录 F)	N/A
4.4.3	安全防护的强度		P
4.4.3.1	基本要求		P
4.4.3.2	恒定力试验	(见附录 T.4)	P
4.4.3.3	跌落试验	(见附录 T.7)	P
4.4.3.4	冲击试验		N/A
4.4.3.5	内部可触及的安全防护的试验		N/A
4.4.3.6	玻璃冲击试验		N/A
4.4.3.7	玻璃固定试验		N/A
	玻璃冲击试验(1 J)		N/A
	推/拉力试验(10 N)		N/A
4.4.3.8	热塑性材料试验	(见附录 T.8)	P
4.4.3.9	构成安全防护的空气	符合附录 T 规定的机械强度试验	P
4.4.3.10	可触及性,玻璃,安全防护的有效性	其他安全防护仍然有效	N/A
5.4.9	抗电强度试验	(见附表 5.4.9)	N/A
附录 F	设备标志、说明和指示性安全防护		N/A
F.1	基本要求		N/A
	语言		—
F.2	字母符号和图形符号		N/A
F.2.1	字母符号符合 IEC 60027-1		N/A
F.2.2	图形符号符合相关 GB、IEC、ISO 标准或制造商的规定		N/A
	对于仅适用于在海拔 2000m 及以下地区使用的设备的警告语句或标识		N/A
	对于仅适用于在非热带气候条件下使用的设备的警告语句或标识		N/A
F.3	设备标志		N/A
F.3.1	设备标志的位置		N/A
F.3.2	设备的识别标志		N/A
F.3.2.1	制造商标识		N/A

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
F.3.2.2	型号标识		N/A
F.3.3	设备额定值的标志		N/A
F.3.3.1	直接和电网电源连接的设备		N/A
F.3.3.2	不直接和电网电源连接的设备		N/A
F.3.3.3	供电电压的性质		N/A
F.3.3.4	额定电压		N/A
F.3.3.5	额定频率		N/A
F.3.3.6	额定电流或额定功率		N/A
F.3.3.7	具有多个电源连接端的设备		N/A
F.3.4	电压设定装置		N/A
F.3.5	端子和操作装置上的标志		N/A
F.3.5.1	电网电源器具输出插座和电网电源输出插座的标志		N/A
F.3.5.2	开关位置的识别标志		N/A
F.3.5.3	更换熔断器的标识和额定值标志		N/A
	中线上熔断器的指示性安全防护		N/A
F.3.5.4	更换电池的识别标志		N/A
F.3.5.5	中性导体端子		N/A
F.3.5.6	端子标志的位置		N/A
F.3.6	与设备类别有关的设备标志		N/A
F.3.6.1	I 类设备		N/A
F.3.6.1.1	保护接地导体端子		N/A
F.3.6.1.2	保护连接导体端子		N/A
F.3.6.2	设备类别标志		N/A
F.3.6.3	功能接地端子标志		N/A
F.3.7	设备的 IP 额定值标志		N/A
F.3.8	外部电源输出标志		N/A
F.3.9	标志的耐久性、清晰性和持久性		N/A
F.3.10	标志持久性试验		N/A
F.4	说明书		N/A
	a) 安装或初次使用前的信息		N/A
	b) 儿童不可能出现的场所使用的设备		N/A
	c) 安装和互连设备的说明		N/A
	d) 仅在受限制接触区使用的设备		N/A
	e) 预定固定在位的设备		N/A
	f) 音频设备端子的说明		N/A
	g) 采用保护接地作为安全防护		N/A
	h) 保护导体电流超过 ES2 限值		N/A
	i) 设备上使用图形符号		N/A
	j) 未安装全极电网电源开关的永久连		N/A

深圳市国威检测技术有限公司(未经允许不得部分复制本报告)

广东省深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区综合楼 4 栋一单元 504

电话:0755-23506512 邮箱: admin@gvt-lab.com 网址:www.gvt-lab.com

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
	接式设备		
	k) 提供安全防护的可更换的元器件或模块		N/A
	l) 包含绝缘液体的设备		N/A
	m) 室外设备的安装说明		N/A
	n) 带有未经隔离的有线网络天线插座的设备的警告		N/A
F.5	指示性安全防护		N/A

附录 T	机械强度试验		P
T.1	基本要求		P
T.2	10N 恒定力试验		N/A
T.3	30N 恒定力试验		N/A
T.4	100N 恒定力试验	(见附表 T.4)	P
T.5	250N 恒定力试验		N/A
T.6	外壳冲击试验		N/A
	自由落体试验		N/A
	摆锤试验		N/A
T.7	跌落试验	(见附表 T.7)	P
T.8	应力消除试验	(见附表 T.8)	P

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论


5.4.9	表：抗电强度试验			N/A
试验电压施加部位：		电压波形 (浪涌，脉冲，AC，DC 等)	试验电压 (V)	击穿 是 / 否
/		/	/	/
附加信息：				

T. 2, T. 3, T. 4, T. 5	表：恒定力试验					P
部件/位置	材料	厚度 (mm)	试具	力 (N)	持续时间 (s)	现象
外 壳 顶 部 (T. 4)	塑料	最小 0.5	30mm 圆形平 面	100	5	外壳无损伤，无 危险
外 壳 侧 面 (T. 4)	塑料	最小 0.5	30mm 圆形平 面	100	5	外壳无损伤，无 危险
外 壳 底 部 (T. 4)	塑料	最小 0.5	30mm 圆形平 面	100	5	外壳无损伤，无 危险
附加信息：						

T. 7	表：跌落试验					P
部件/位置	材料	厚度 (mm)	高度 (mm)	现象		
外壳顶部	塑料	最小 0.5	1000	外壳无损伤，无危险		
外壳侧面	塑料	最小 0.5	1000	外壳无损伤，无危险		
外壳底部	塑料	最小 0.5	1000	外壳无损伤，无危险		
附加信息：						

T. 8	表：应力消除试验					P
部件/位置	材料	厚度 (mm)	烘箱温度 (℃)	持续时间 (h)	现象	
外壳	塑料	最小 0.5	70	7	外壳无损坏，无危险	
附加信息：						

样品照片

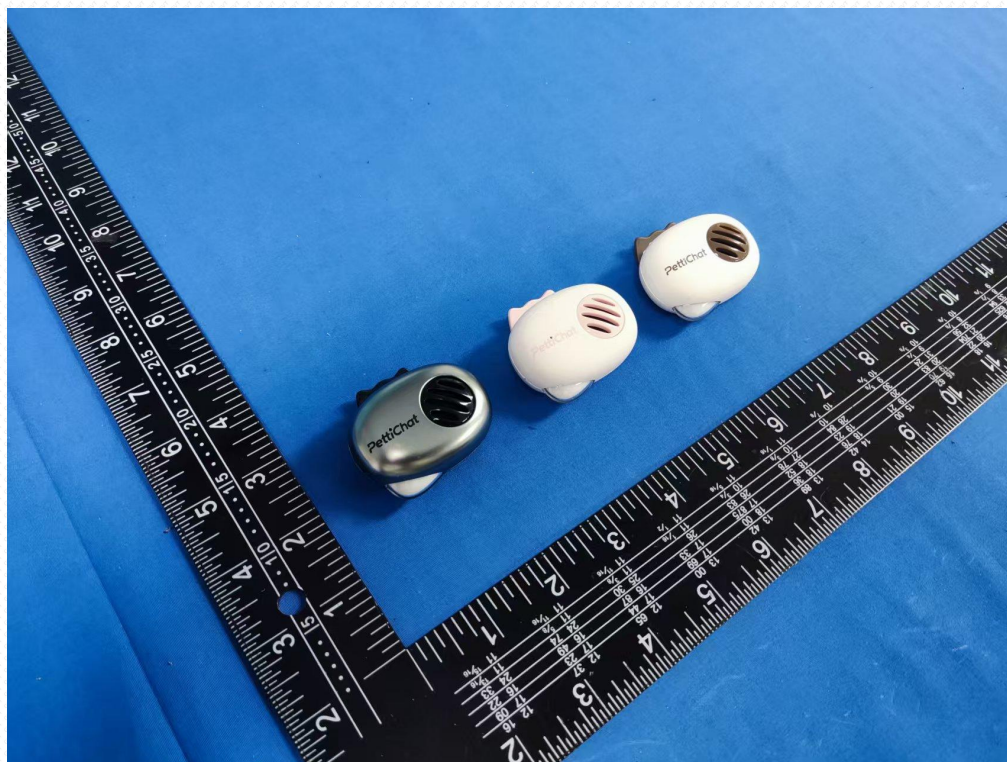

图一 产品外观 (仅外观颜色不同, 其它均相同)




图二 产品外观

样品照片



图三 按键

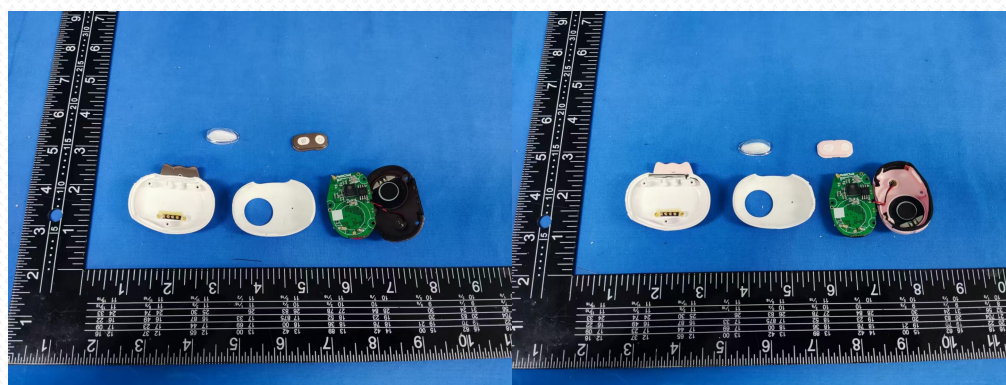

图四 产品内部

声 明

1. 该结果只对本次测试结果有效。
2. 未经本实验室书面批准，不得部分复制此报告。
3. 本次测试数据若有异议，委托方应于收到测试报告之日起十五天内向本实验室提出。
4. 本报告无“检测专用章”无效。
5. 检验项目中“*”者，为分包检验项目。
6. 本实验室仅对来样负责，检测结果仅反映该样品的评价，检测结果供委托者了解样品品质使用。
7. 受检剩余样品务必在收到本检验报告三个月内领取，逾期不领者，实验室将自行处理。

单位名称：深圳市国威检测技术有限公司

地 址：广东省深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区综合楼 4 栋一单元 504

电 话：0755-23506512

邮 箱：admin@gvt-lab.com

网 址：www.gvt-lab.com